



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911309293361782165

名称 亚联河北建筑模架制造有限公司  
 类型 有限责任公司  
 住所 河北省沧州市献县河城街镇王三孝村  
 法定代表人 王元强  
 注册资本 捌佰伍拾万元整  
 成立日期 2015年05月21日  
 营业期限 2015年05月21日 至 2035年05月20日  
 经营范围 盘扣式模架、脚手架、盘扣式安全爬梯、防护网、钢踏板、防护网连接器生产、销售、租赁；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



仅作存档  
复印无效

登记机关

2017 年 9 月 5 日

# 质 量 证 明 书

## INSPECTION CERTIFICATE

地址：山东省莱芜市钢城经济开发区  
 TEL: (0634-6830506 6830516 FAX (0634-6830508

质保书号/Sheet No: 2019052203

产品名称/Description of Goods: 焊管

合同号/Contract No:

执行标准/Specification: GB/T3091-2008

收货单位/Sold to: 亚联河北建筑模架制造有限公司


发货日期/Delivery Date: 2019-05-22

序号 NO	钢种 Grade	炉号 Heat	批号 Batch No	化学成分/Chemical Composition%								力学实验/Mechanical test				压扁 Squashed	
				碳 C	硅 Si	锰 Mn	磷 P	硫 S	铬 Cr	镍 Ni	铜 Cu	屈服强度 Yield strength	抗拉强度 Tensile strength	延伸率 Percentage elongation	冷弯 The cold bending		
1	Q355B		725	0.16	0.24	0.75	0.028	0.023	0.028	0.014	0.022	390	552	33.5	OK	OK	
	尺寸/Size 公称口径*壁厚*长度			数量		The Number		重量 (吨) Weight (Ton)		水压试验 Hydrostatic test		无损检验 Nondestructive test					
1			48.3*3.2*5060	件数 Number		2002 支		36.845		Mpa		7		涡流探伤 Eddy current Flaw Detection		超声探伤 Ultrasonic Flaw Detection	
2																	
3																	
4																	

此产品在ISO9001质量体系监督下组织生产并严格按照与贵公司所订合同中规定进行检验后，特发此证明。产品销售电话：(0634) 6830506 传真：(0634) 6830508

说明 (1) 化学成分与力学性能根据原料质量证明书抄录； (2) 本产品只保证在标准 (合同) 规定条件下使用； (3) 运输装卸中造成的产品缺陷不予保用； (4) 本证明书未加盖本公司产品质量证明章无效。

填写日期/Issued Date: 2019-05-22 填写人/Principal: 侯丽芬 复核人/Signature: 刘立峰 质量部门盖章有效/Stamp of Quality Assurance





180002281868



(2015)建材质监认字(15)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1449

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

报告编号：JN2018KJ0396



样品名称：盘扣式钢管脚手架构件

Sample Name

委托单位：亚联河北建筑模架制造有限公司

Applicant

检验类别：委托检验

Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center



国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心  
 检验报告 (TEST REPORT)



报告编号 No: JN2018KJ0396


第1页, 共2页

委托单位 Applicant	亚联河北建筑模架制造有 限公司	检验类别 Test Type	委托检验
受检单位 Inspected Entity	—	委托日期 Consign Date	2018年06月22日
工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part	—	来样日期 Accept Date	2018年06月22日
样品名称 Sample Name	盘扣式钢管脚手架构件	样品数量 Sample Quantity	各8个
型号/规格 Type/Specification	横杆: 0.6米、立杆: 1米 、U托: —	样品等级 Grade	—
生产单位 Manufacturer	—	样品状态 Sample State	已安装使用
生产日期/批号 Production Date/Lot No	—	商标 Trade Mark	—
检验依据 Ref Documents	JG/T 503-2016 《承插型盘扣式钢管支架构件》		
检验项目 Test Item	连接盘单侧抗剪强度, 连接盘双侧抗剪强度, 连接盘抗弯强度, 连接盘抗拉强度, 连接盘内侧环焊缝抗剪强度, 可调托撑和可调底座抗压强度		
检验结论 Test Conclusion	该样品依据JG/T 503-2016标准检验, 所检项目符合标准要求。  <div style="text-align: right;">                 签发日期: 2018年06月27日                  Issued by (Stamp)             </div>		
附注 Remarks	1. 本检验结果仅对来样负责。		

批准: 向静国  
 Approved by:

审核: [Signature]  
 Inspected by:

主检: 高伟  
 Tested by:



# 国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

## 检 验 报 告 (TEST REPORT)

报告编号No: JN2018KJ0396

第2页, 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	连接盘单侧抗剪强度	当P=20kN时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合
2	连接盘双侧抗剪强度	当P=14kN时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合
3	可调托撑和可调底座抗压强度	当P=100kN时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合
4	连接盘抗拉强度	当P=25kN时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合
5	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	当P=80kN时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合
6	连接盘抗弯强度	当弯矩值M=80kN·cm时, 各部位不应破坏	1~8号无破坏	符合

复印无效

检测地址: 北京市石景山区金顶北路69号;  
联系电话: 4000330789、010-88724984。

(本页以下空白)

\*\*\*\*\* 结 束 \*\*\*\*\*

91000040

## 注意事项 NOTICE

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。

Test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department and perforated rider stamp on it.

2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。

Duplication of test report is invalid without the "special seal for test report" or that of test department re-stamped on it.

3. 报告无主检、审核、批准签字无效。

Test report is invalid without the signatures of the persons for chief test, verification and approval.

4. 报告涂改无效。


Test report is invalid if altered.

5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any dissidence about the test report should be brought forward to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.

6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

In general, for entrusted tests the responsibilities are undertaken for the delivered samples only.

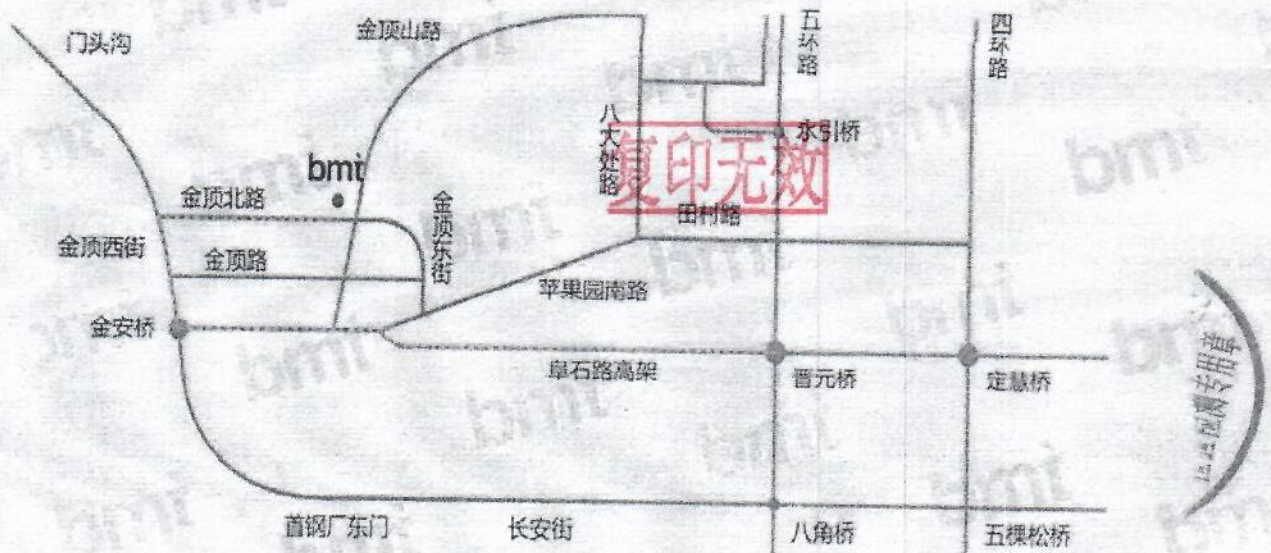

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。



地址：北京市石景山区金顶北路69号(100041)

Add: No.69 JinDing North Road, Shijingshan District, Beijing, China 100041

网址(Web): www.bmtbj.cn

电话(Tel): 010-88724984 88749821

传真(Fax): 010-88715189

客服热线: 400-0330-789

## 合格证

名 斜拉杆  
规格型 B-XG-0.9\*1.5  
质 检 刘杰  
复 检 杨金玲  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司

## 合格证

名 立杆  
规格型 B-LG-2000  
质 检 刘威  
复 检 杨金华  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司

## 合格证

名 立杆  
规格型 B-LG-1000  
质 检 刘杰  
复 检 杨金玲  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司

## 合格证

名 水平杆  
规格型 B-SG-900  
质 检 刘威  
复 检 杨金华  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司

## 合格证

名 水平杆  
规格型 B-SG-1200  
质 检 刘威  
复 检 杨金华  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司

## 合格证

名 立杆  
规格型 B-LG-2000  
质 检 刘威  
复 检 杨金华  
出厂日 2019年5月15日  
合 格 合格  
章：  
亚联河北建筑模架制造有限公司